
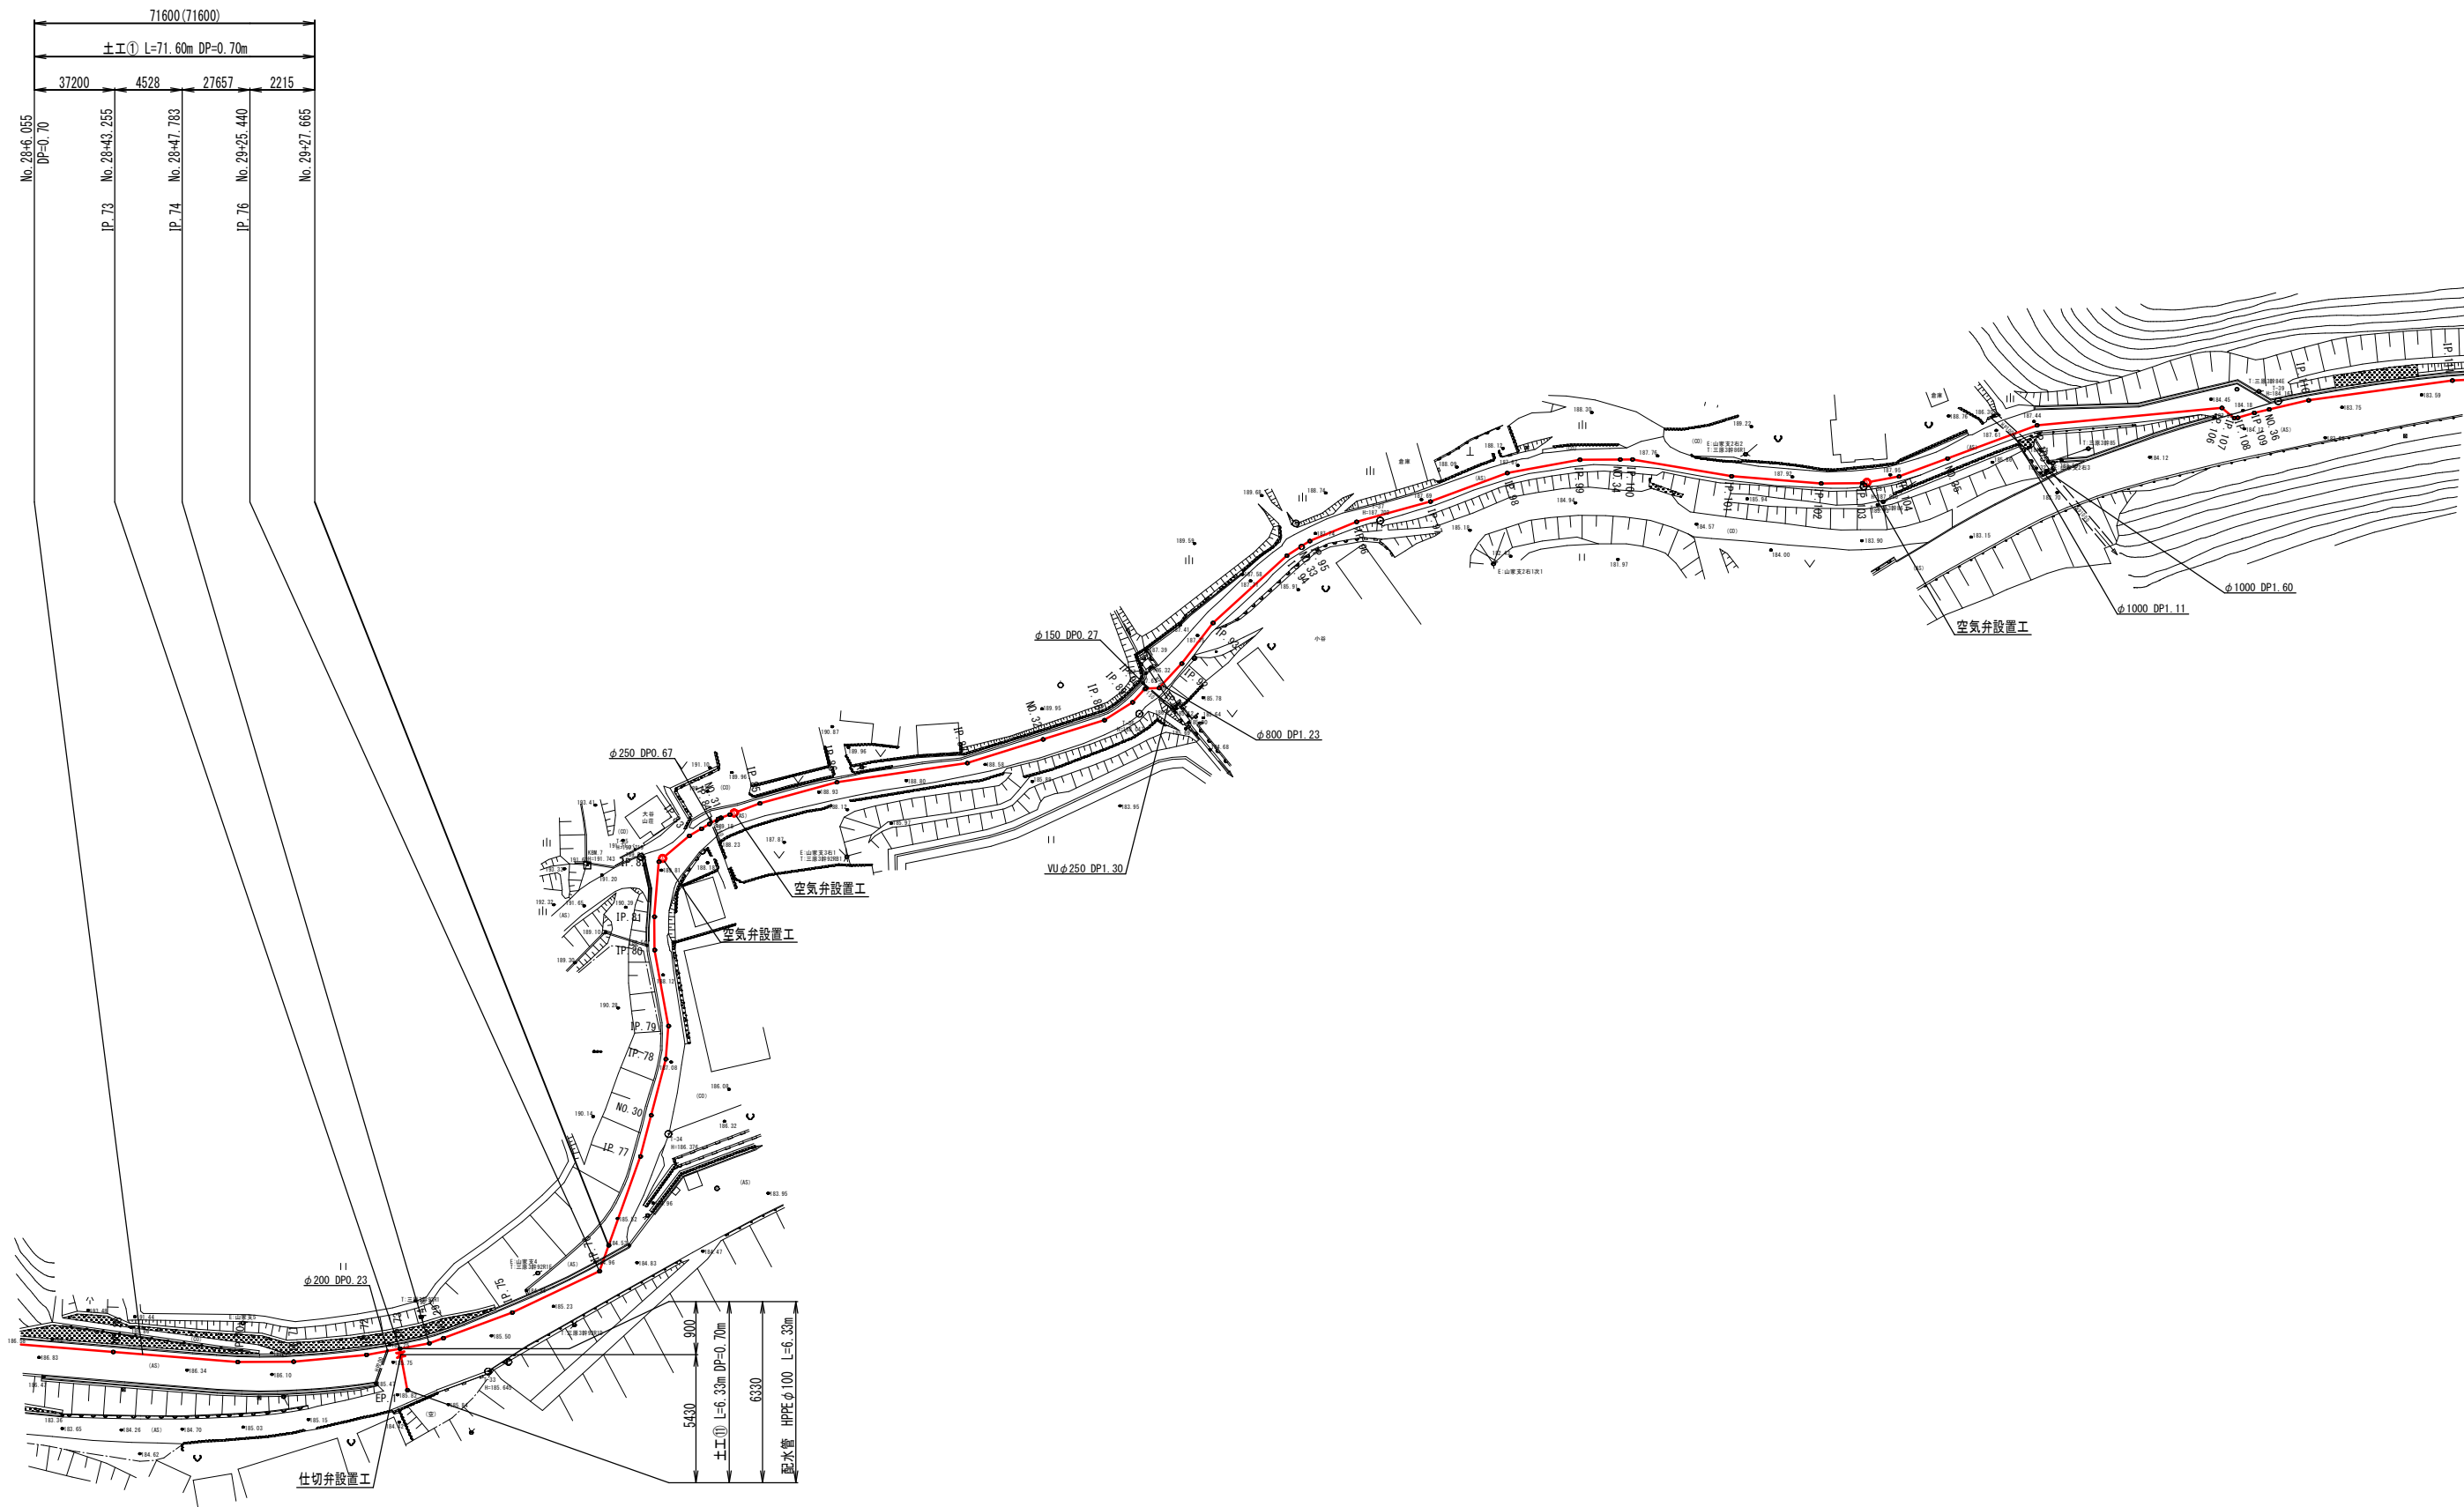



図面番号	6 / 38	縮 尺	S=1:500
工 種	山家地区配水管布設工事 (4工区)		
種 別	平面図 (5)	番 号	5 / 7
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

平面図 (5) S=1:500
山家地区
配水管 $\phi 200$

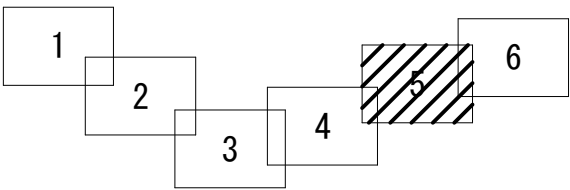


図面番号	12 / 38	縮 尺	V=1:100 H=1:500
工 種	山家地区配水管布設工事(4工区)		
種 別	縦断面図(4)	番 号	4 / 7
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

縦断面図 (4)

V=1:100
H=1:500

山家地区

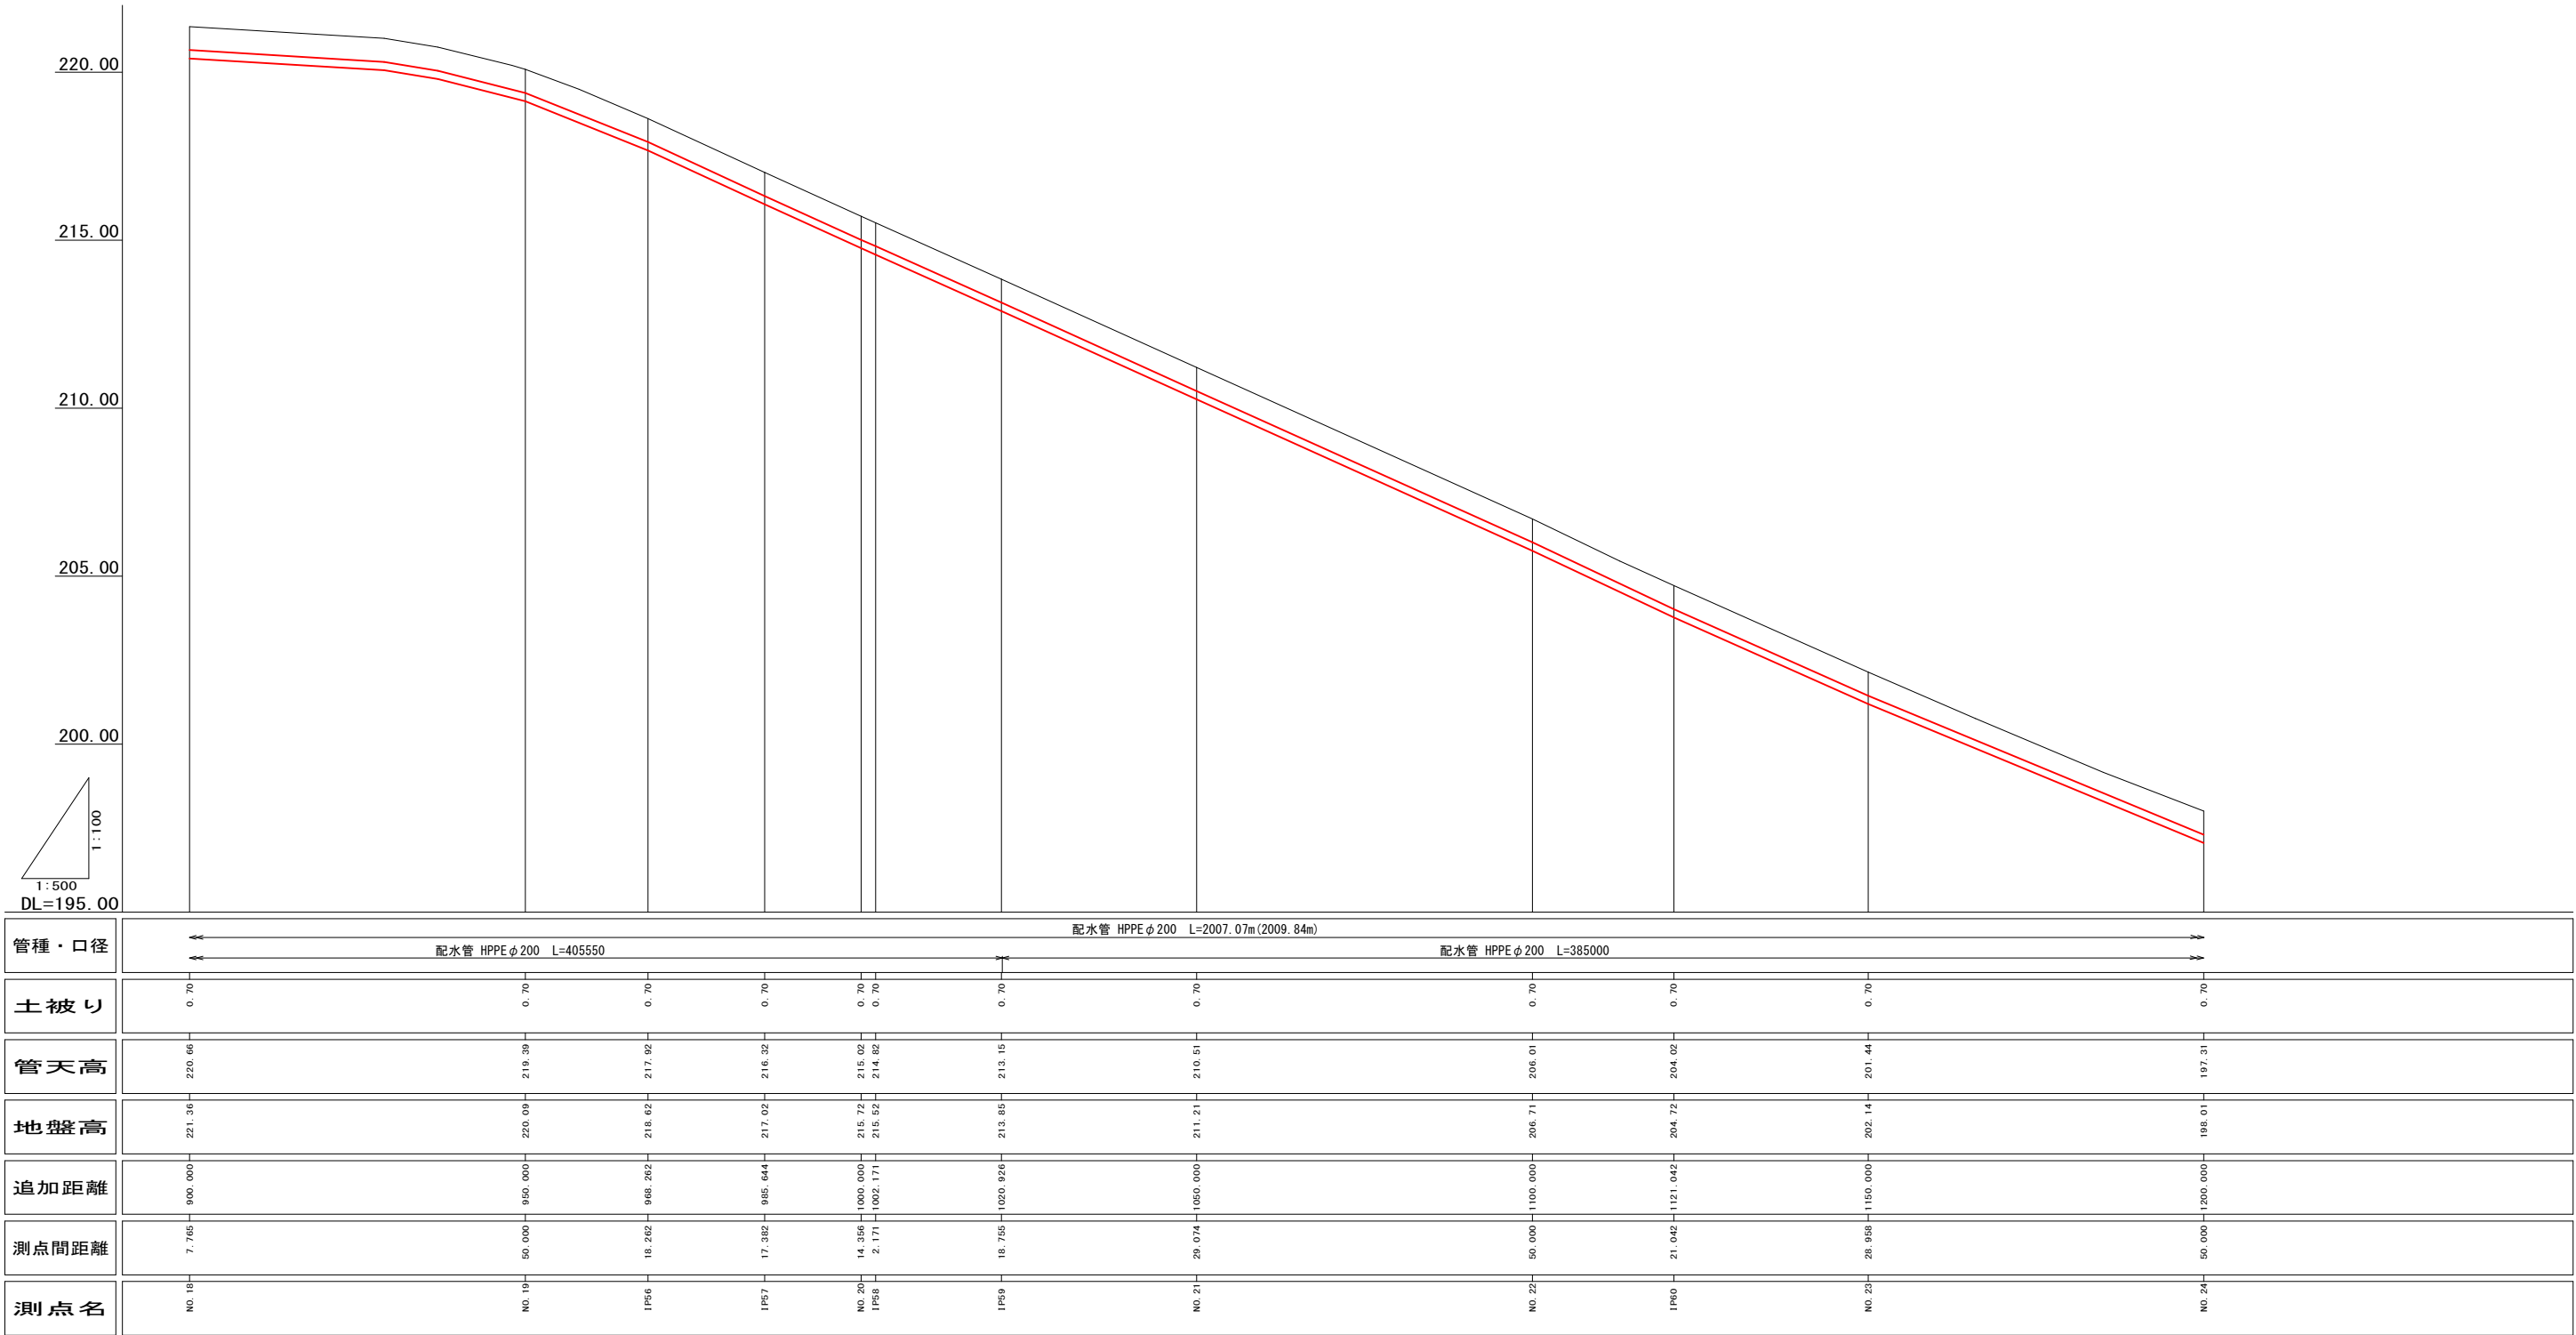


図面番号	14 / 38	縮 尺	V=1:100 H=1:500
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	縦断図 (6)	番 号	6 / 7
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

縦断図 (6)








V=1:100
H=1:500

山家地区

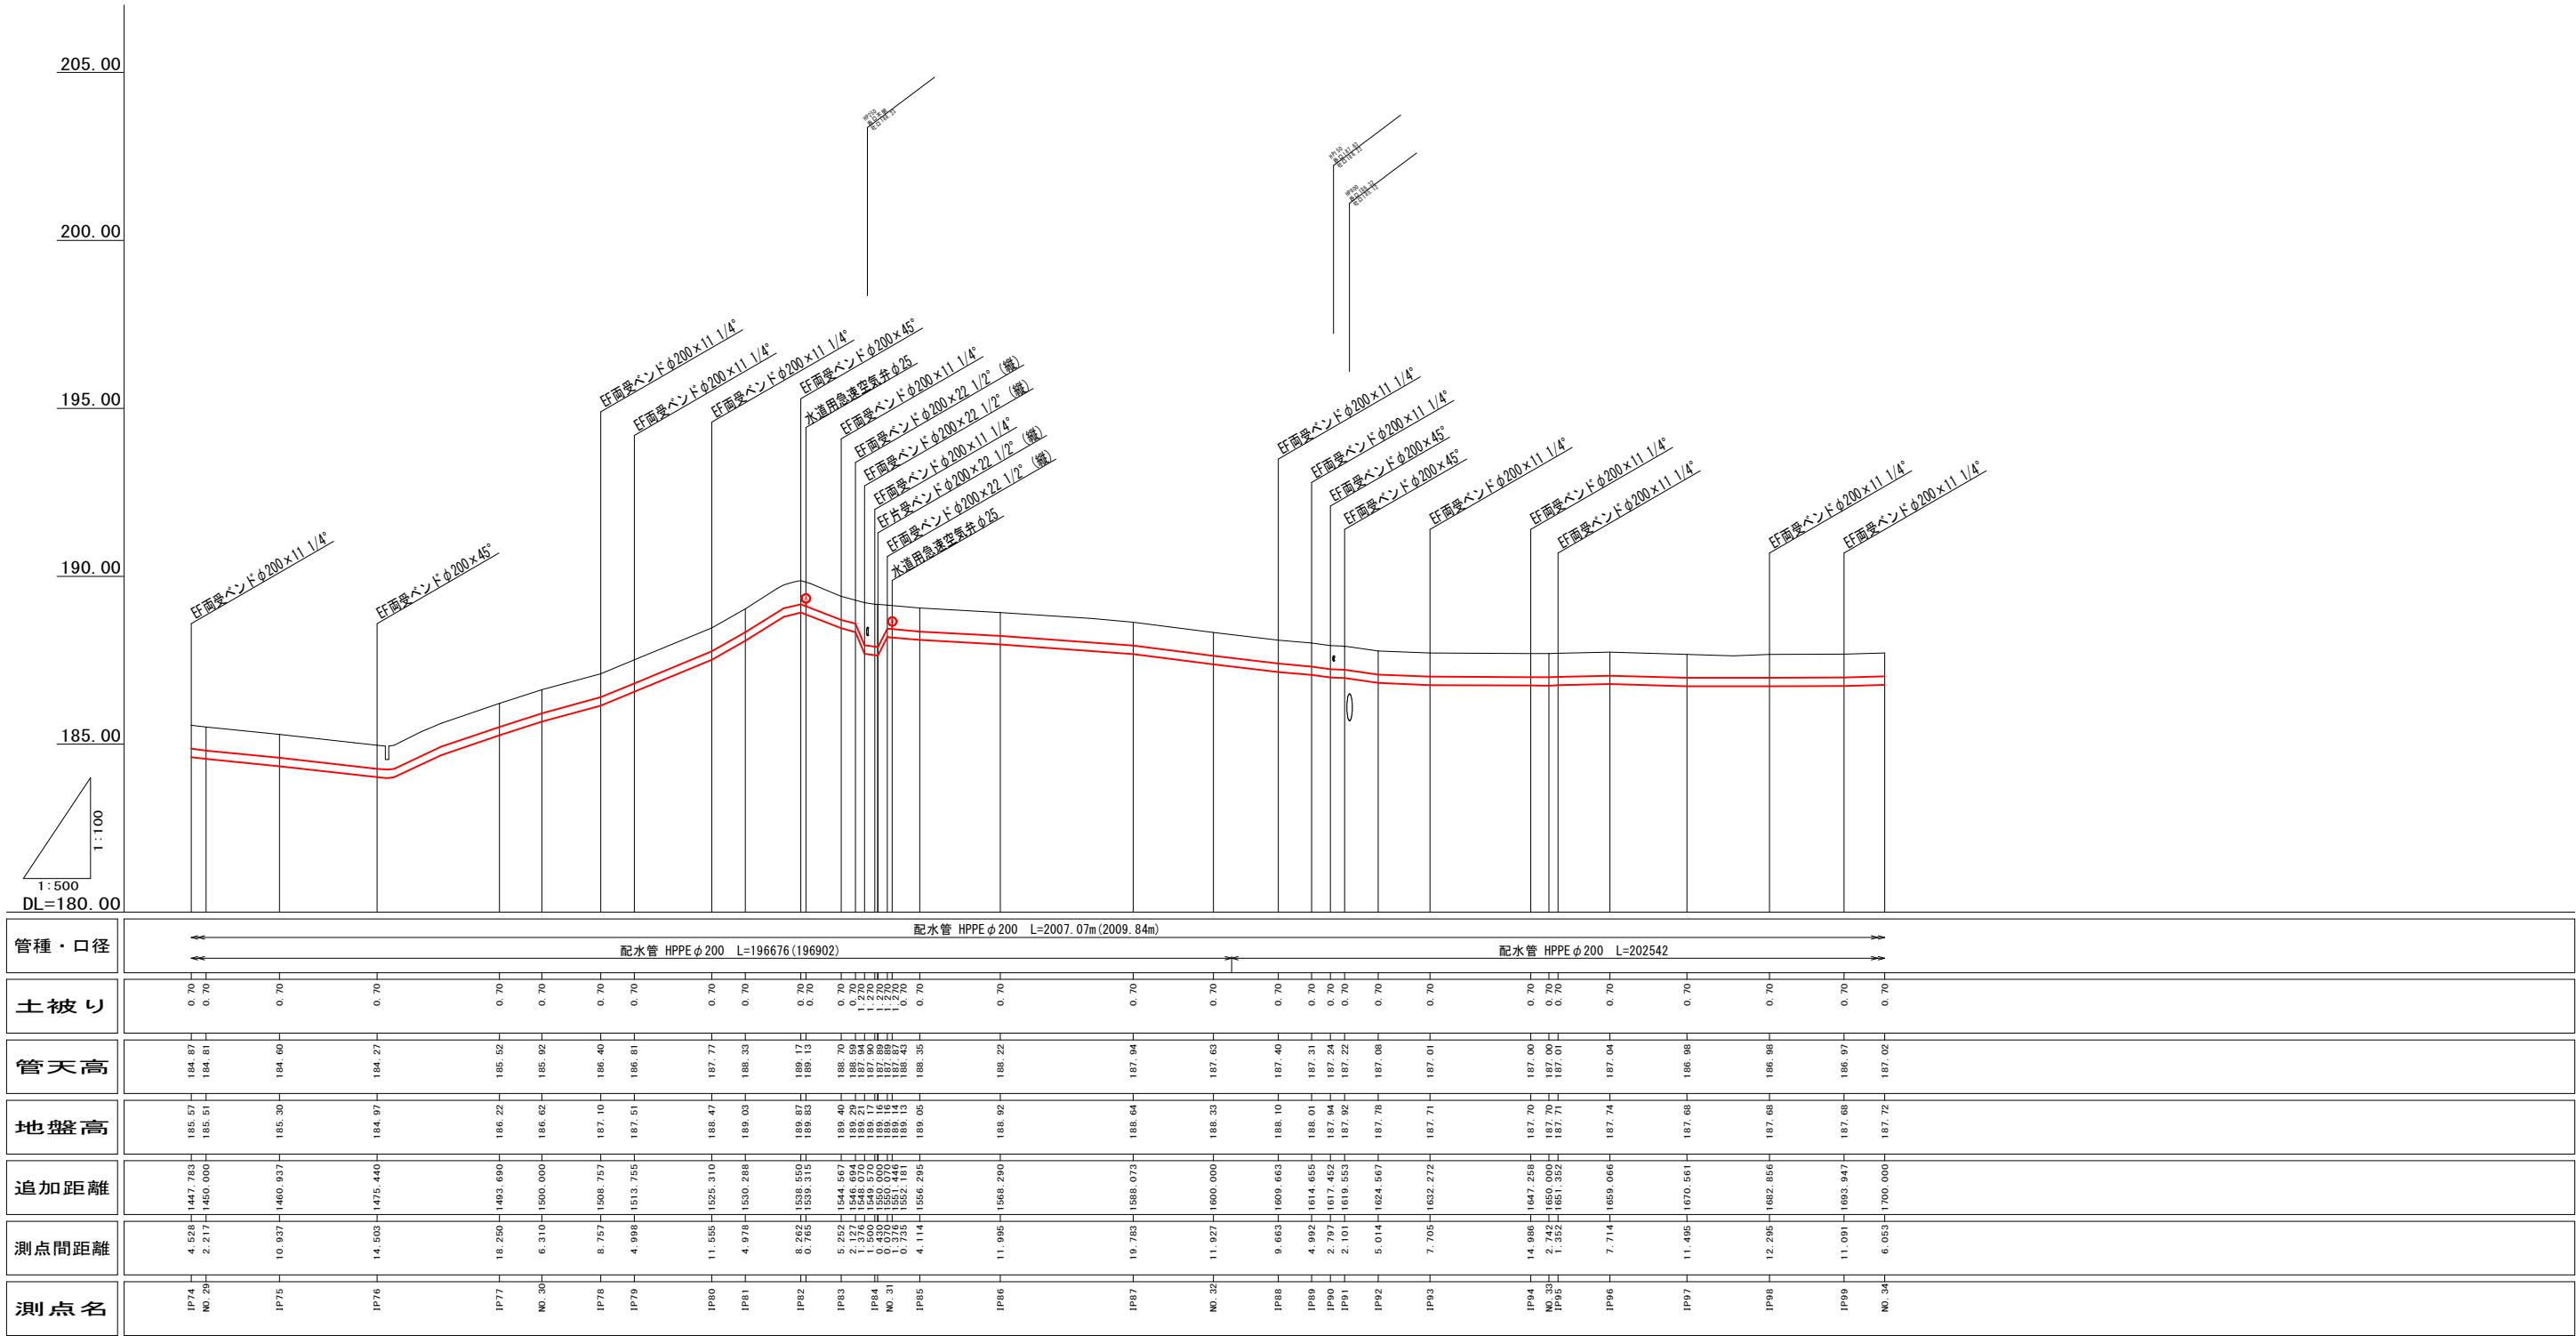





図面番号	18 / 38	縮 尺	S=1:100
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	横断面 (3)	番 号	3 / 5
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

横 断 図 (3) S=1:100
山家地区

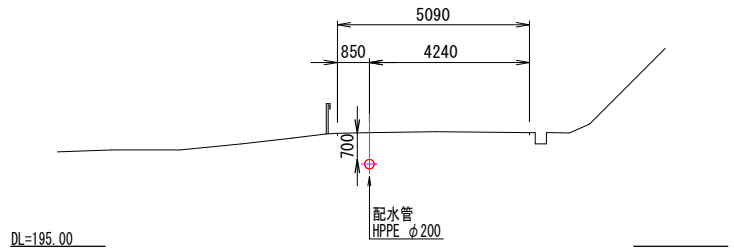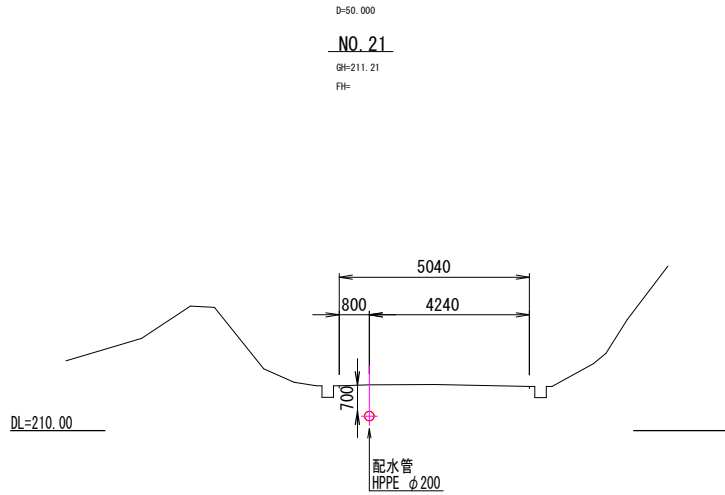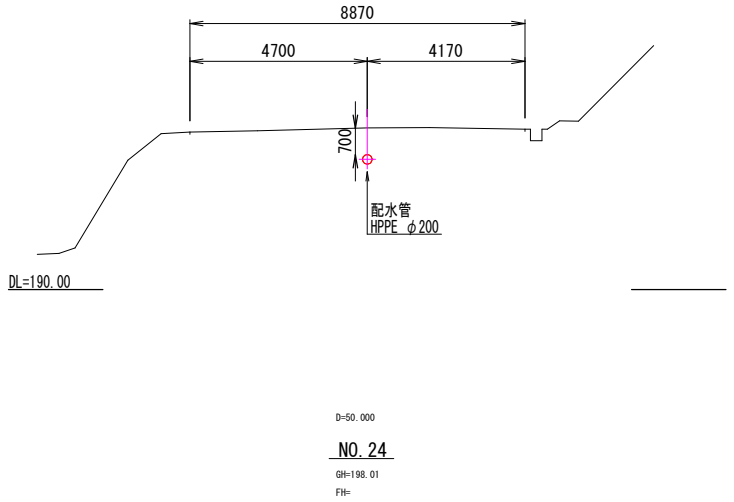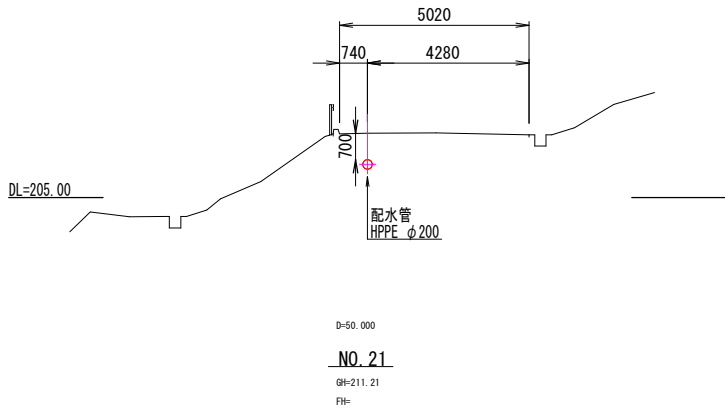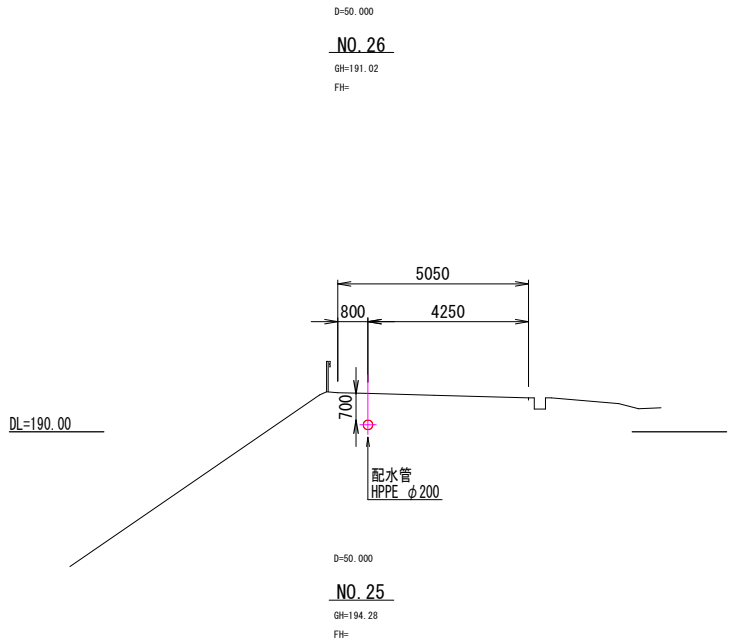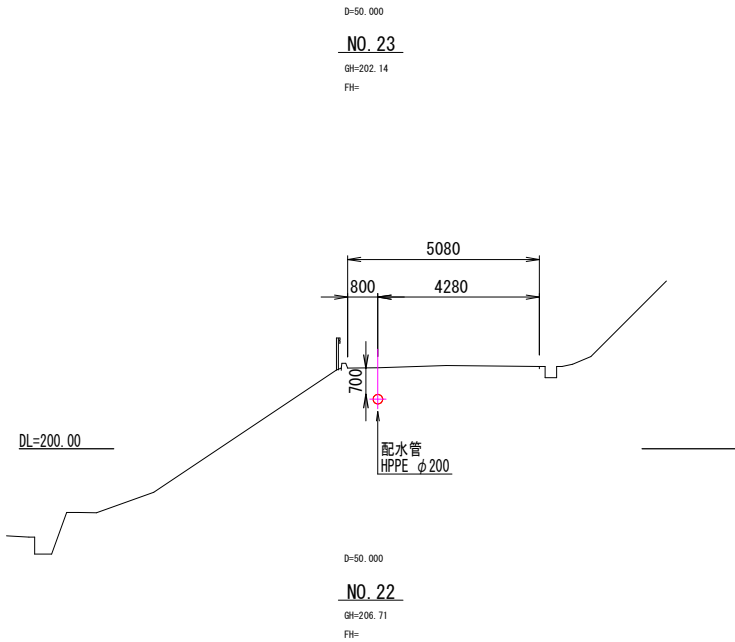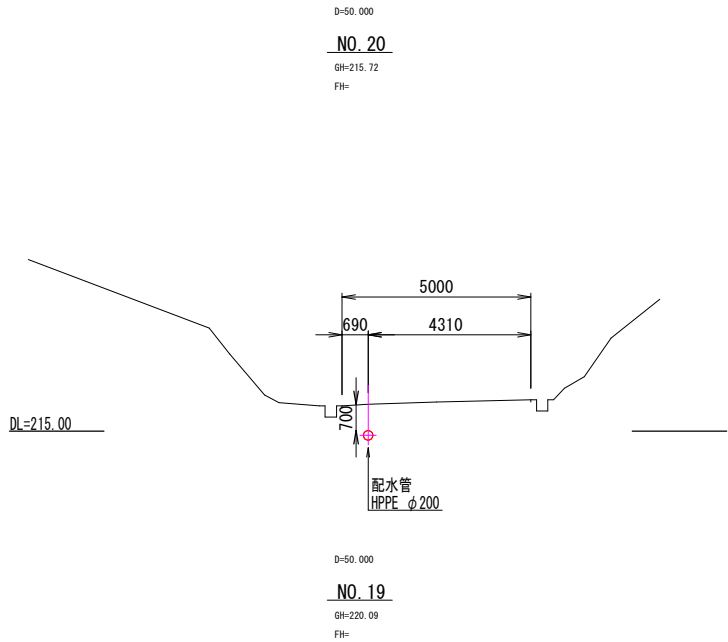

図面番号	19 / 38	縮 尺	S=1:100
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	横断図 (4)	番 号	4 / 5
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			


横断図 (4) S=1:100
山家地区

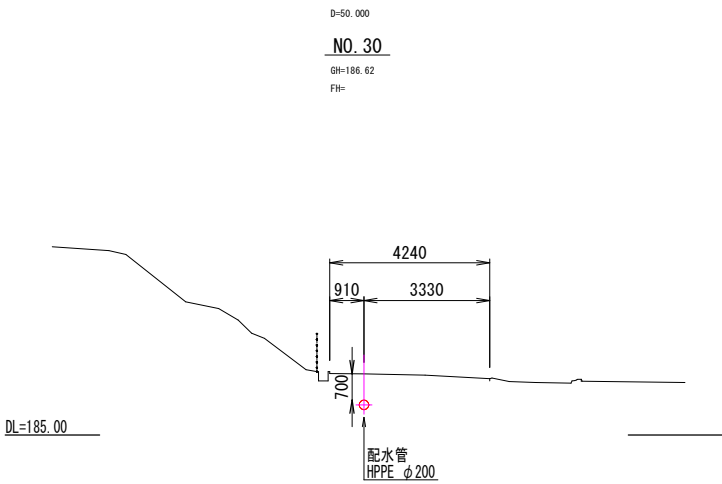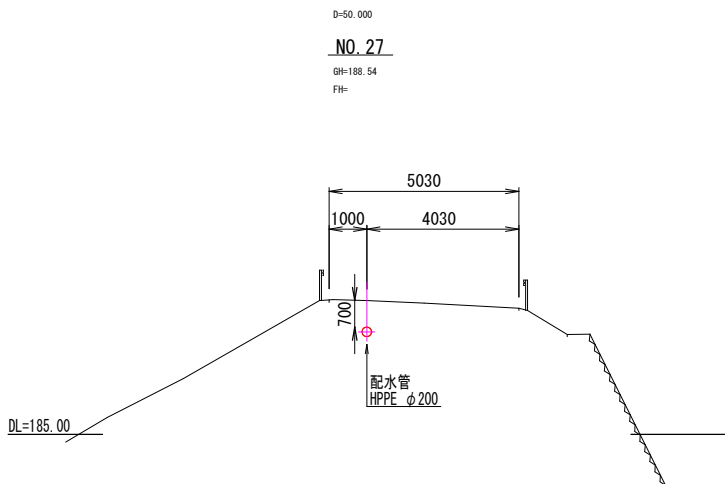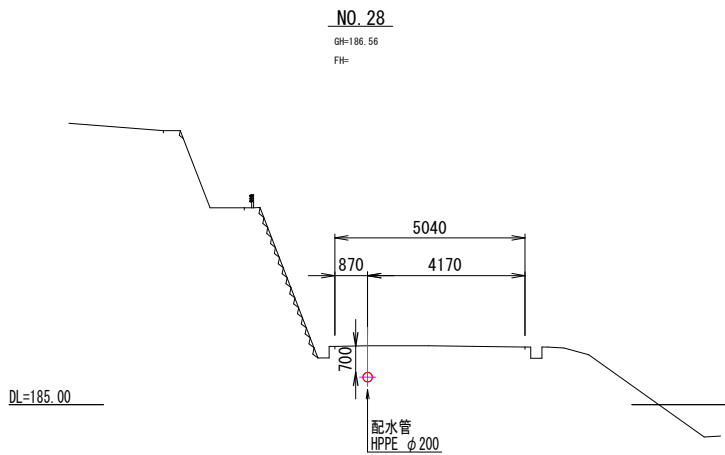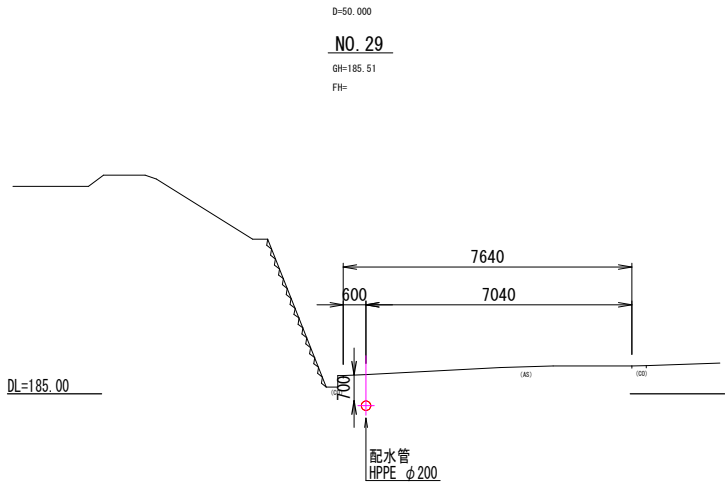

図面番号	25 / 38	縮 尺	S=NONSCALE
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	配管詳細図 (5)	番 号	5 / 9
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

配管詳細図 (5) S=NONSCALE


配水管 φ 200

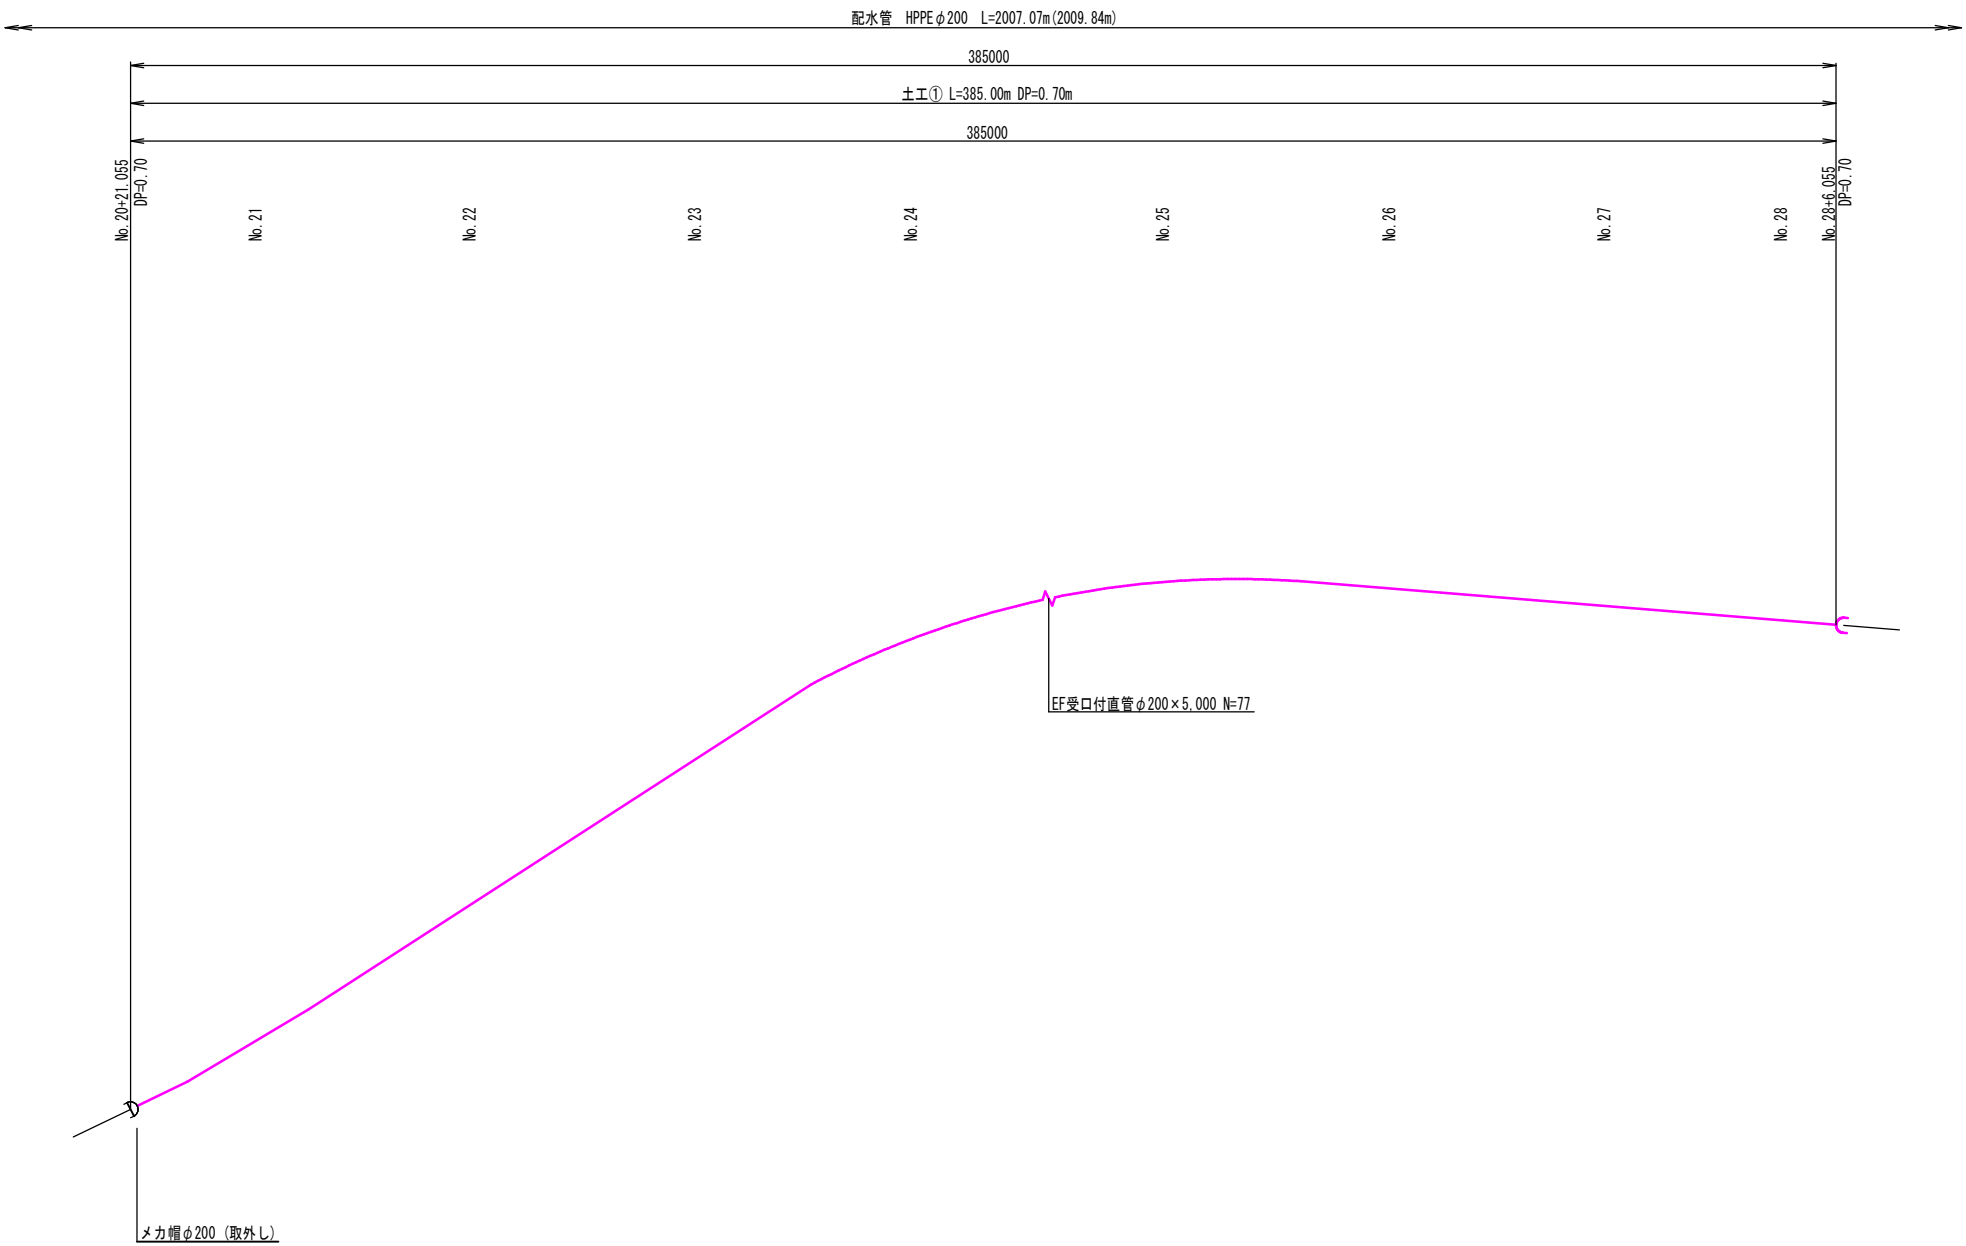

図面番号	4 / 6	縮 尺	S=1:10
工 種	山家地区配水管布設工事 (3工区)		
種 別	弁室詳細図	番 号	4 / 6
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家町地内		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

弁室詳細図 S=1:10


空気弁室

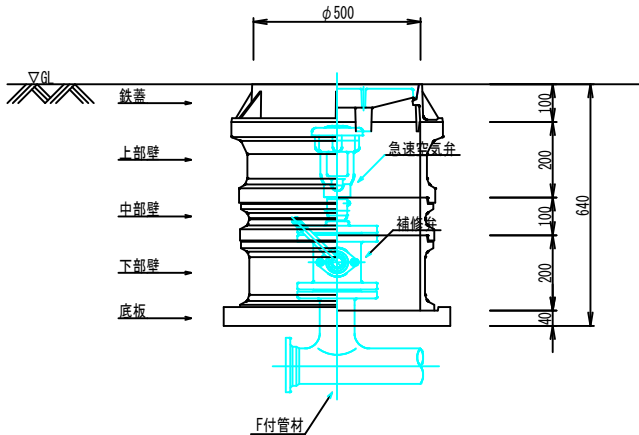

空気弁室組合せ表

	口径	全口径				
	土被り (m)	d=0.70				
鉄蓋 H=100	0.10	1				
調整リング H=50	0.05					
上部壁 H=150	0.15					
上部壁 H=200	0.20	1				
中部壁 H=100	0.10	1				
中部壁 H=200	0.20					
中部壁 H=300	0.30					
下部壁 H=200	0.20	1				
下部壁 H=300	0.30					
底板 H=40	0.04	1				
構造物高さ		0.64				
備考						


仕切弁室

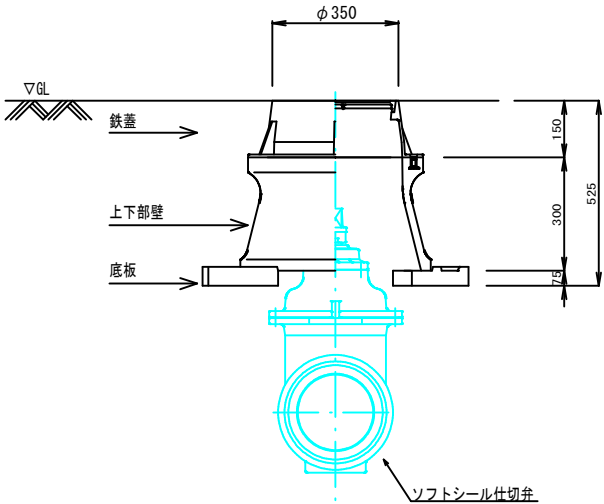

仕切弁室組合せ表

	口径	φ200	
	土被り (m)	d=0.70	
仕切弁用鉄蓋 H=150	0.15	1	
上下部壁 H=300	0.30	1	
底板 H=70	0.07	1	
構造物高さ		0.49	
備 考		配水管	

消火栓室


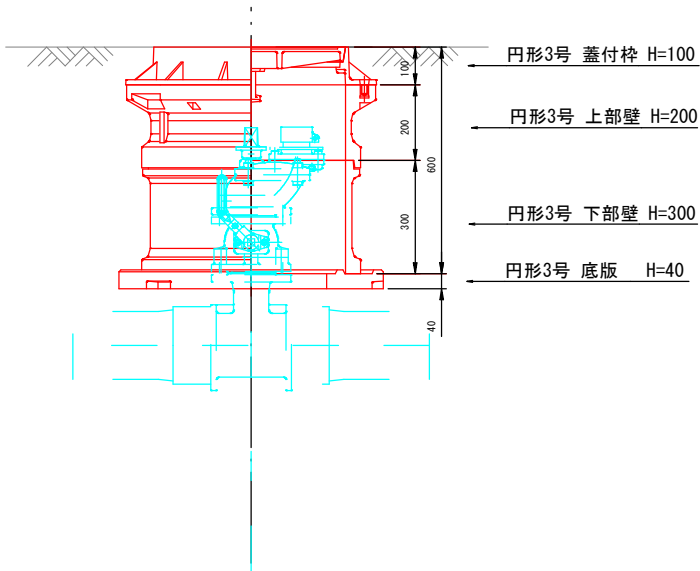


消火栓室組合せ表


名 称	規 格	
蓋付枠空気弁用	円形3号 H=100	1
上部壁	円形3号 H=200	1
中部壁	円形3号 H=100	
下部壁	円形3号 H=300	1
底 版	円形3号 H=40	1

図面番号	36 / 38	縮 尺	S=NONSCALE
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	舗 装 展 開 図 (4)	番 号	4 / 6
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			

舗 装 展 開 図 (4) S=NONSCALE
山家地区

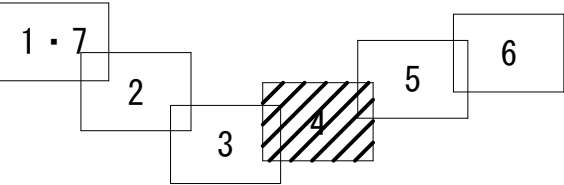

平面図 (4)

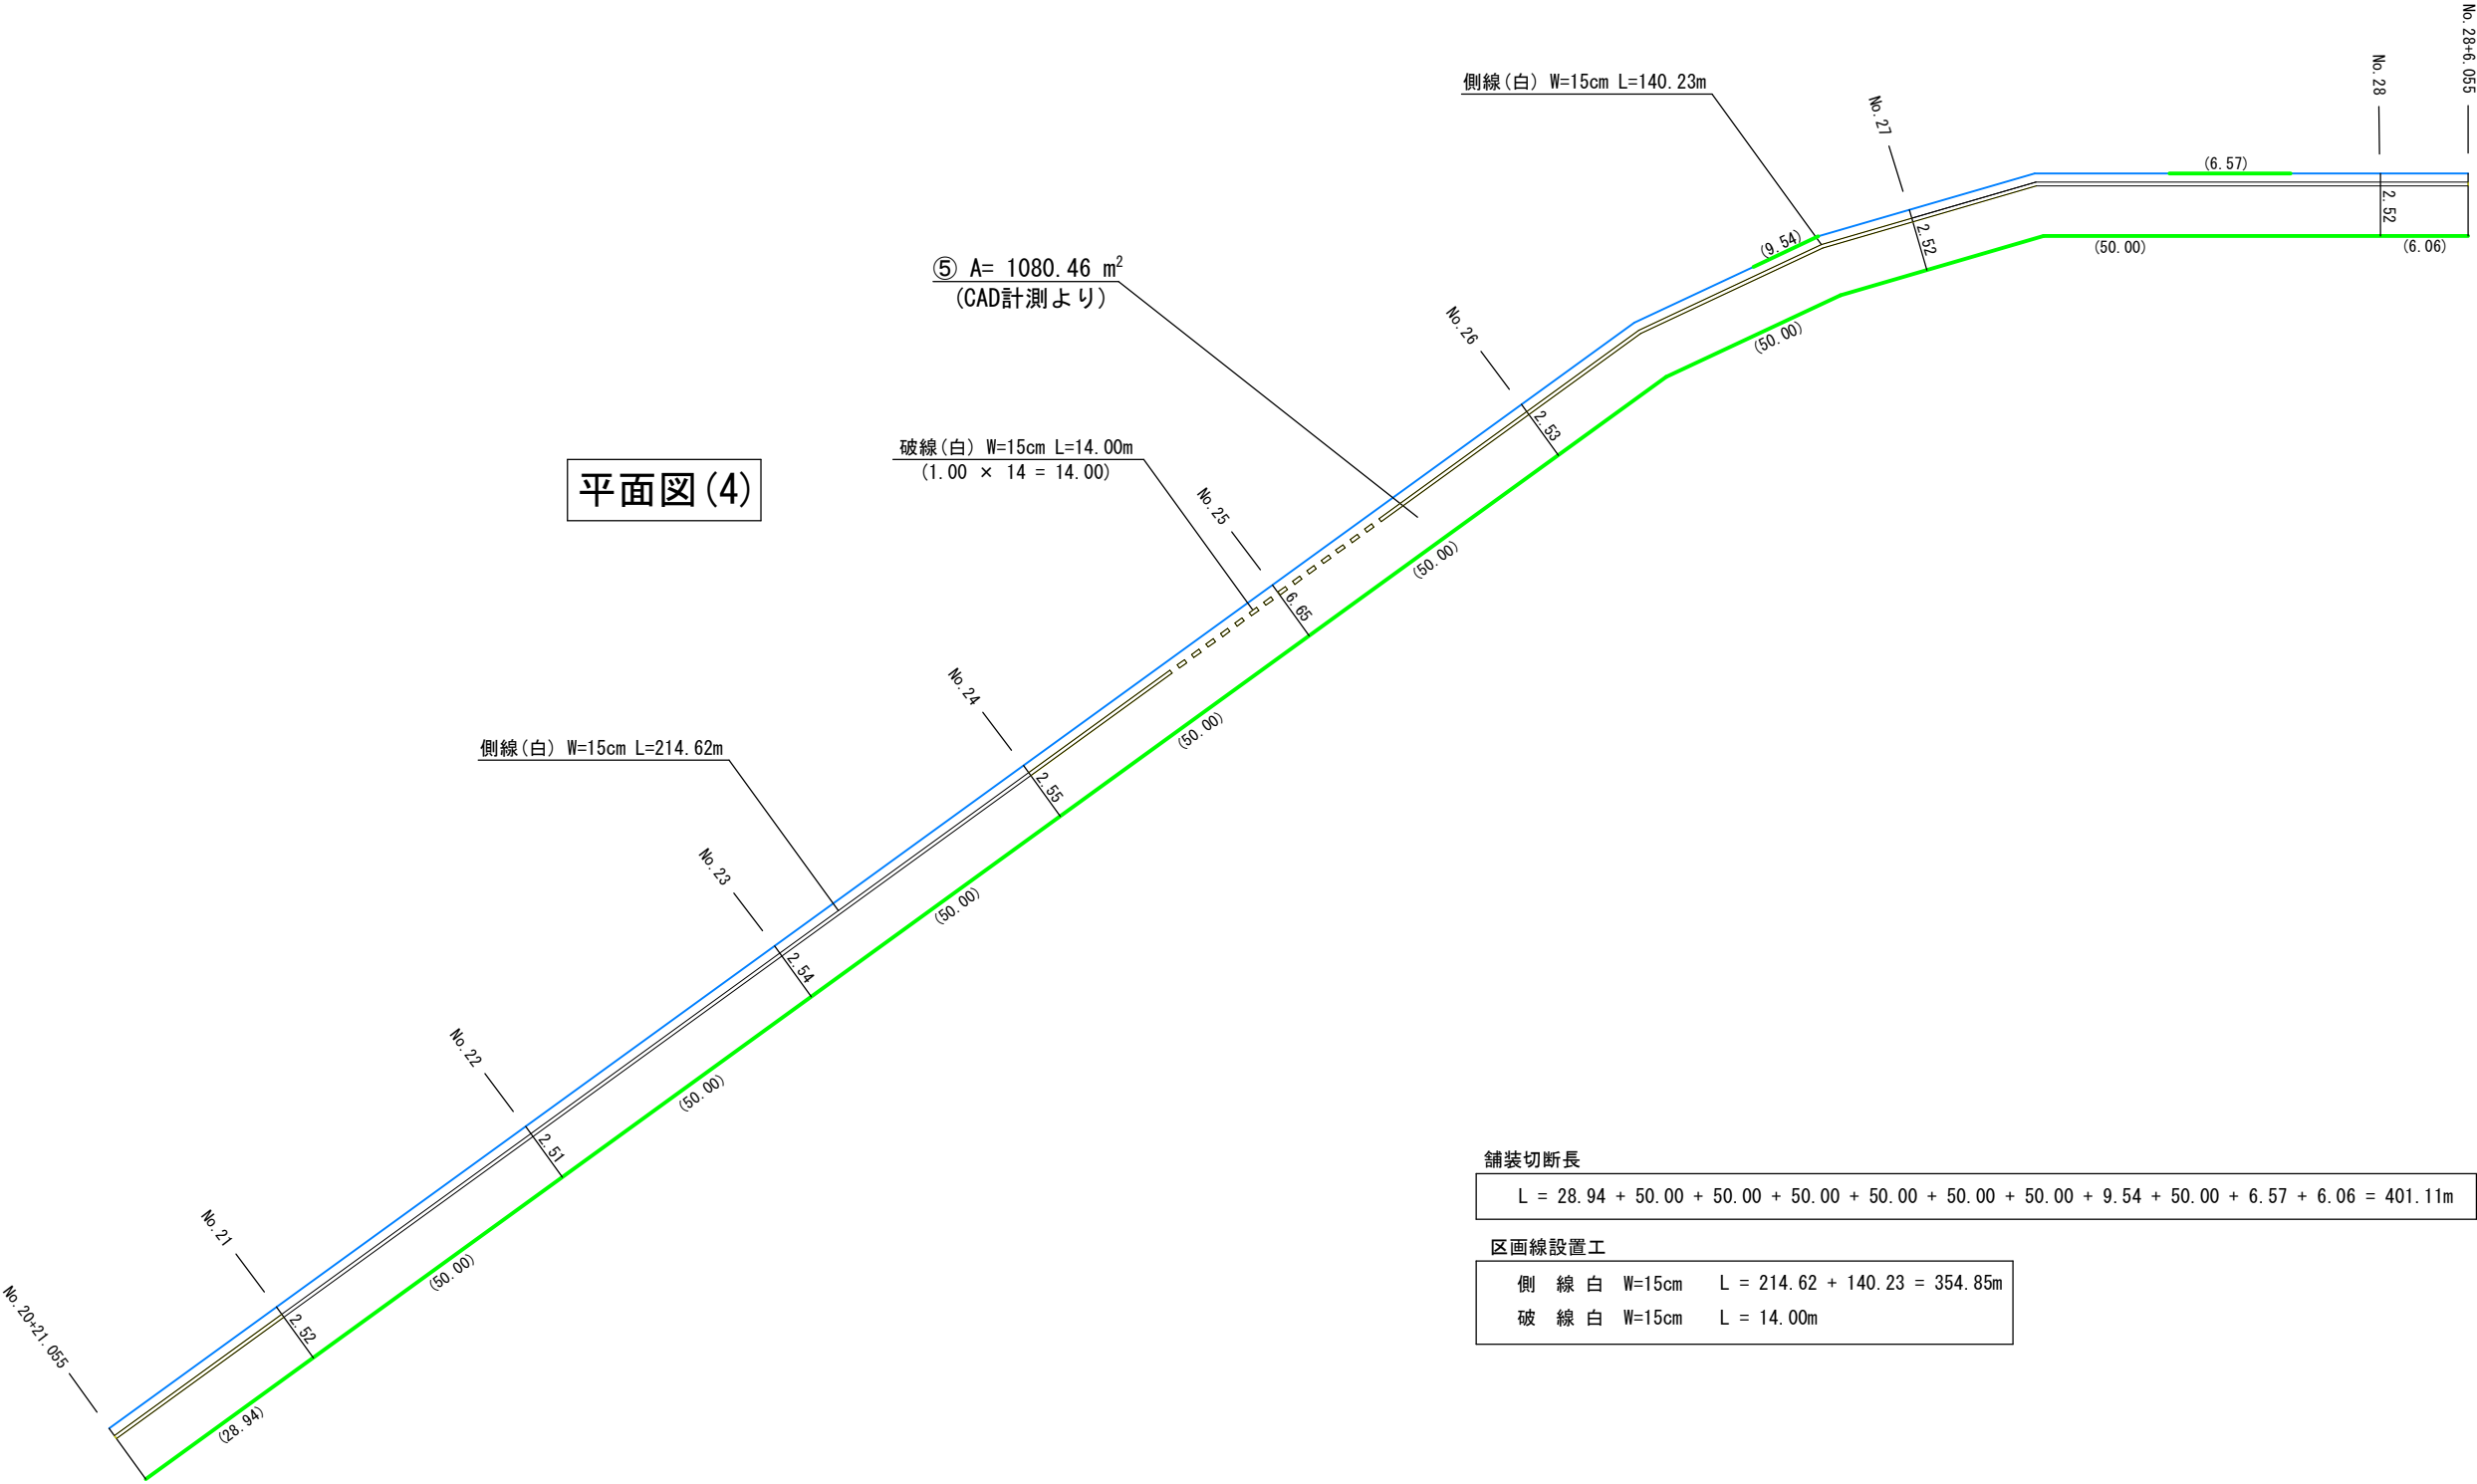


舗装切断長
L = 28.94 + 50.00 + 50.00 + 50.00 + 50.00 + 50.00 + 50.00 + 9.54 + 50.00 + 6.57 + 6.06 = 401.11m

区画線設置工
側 線 白 W=15cm L = 214.62 + 140.23 = 354.85m
破 線 白 W=15cm L = 14.00m

※ ()内数値は、切断長を示す。

図面番号	37 / 38	縮 尺	S=NONSCALE
工 種	山家地区配水管布設工事		
種 別	舗 装 展 開 図 (5)	番 号	5 / 6
路 線 名	三次山家線		
工事箇所	三次市山家地区		
広島県水道広域連合企業団三次事務所			


舗 装 展 開 図 (5) S=NONSCALE
山家地区

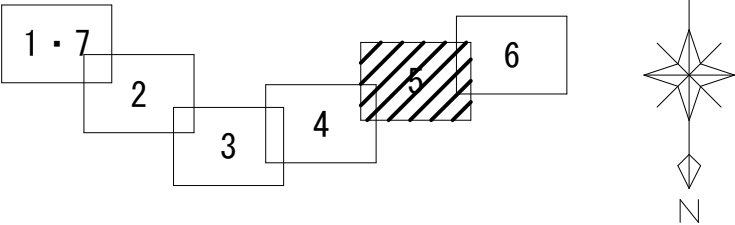

平面図 (5)

舗装集計表

番号	舗装面積	舗装切断長	区画線設置	
			側 線 (白) W=15cm	破 線 (白) W=15cm
①	1080.46㎡	401.11m	354.85m	14.0m
②	194.83㎡	88.04m	61.4m	—
計	1275.29㎡	489.15m	416.25m	14.0m

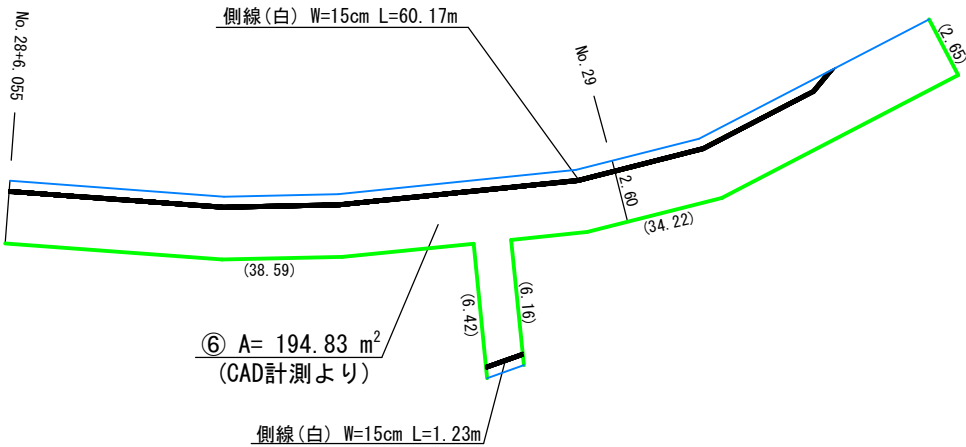

舗装切断長

$$L = 38.59 + 6.42 + 6.16 + 34.22 + 2.65 = 88.04\text{m}$$

区画線設置工

側 線 白 W=15cm $L = 60.17 + 1.23 = 61.40\text{m}$

※ ()内数値は、切断長を示す。